


Aansluitschema Brandmelders op een CCS7000 systeem met CCS3400

Een brandmelder per zone.

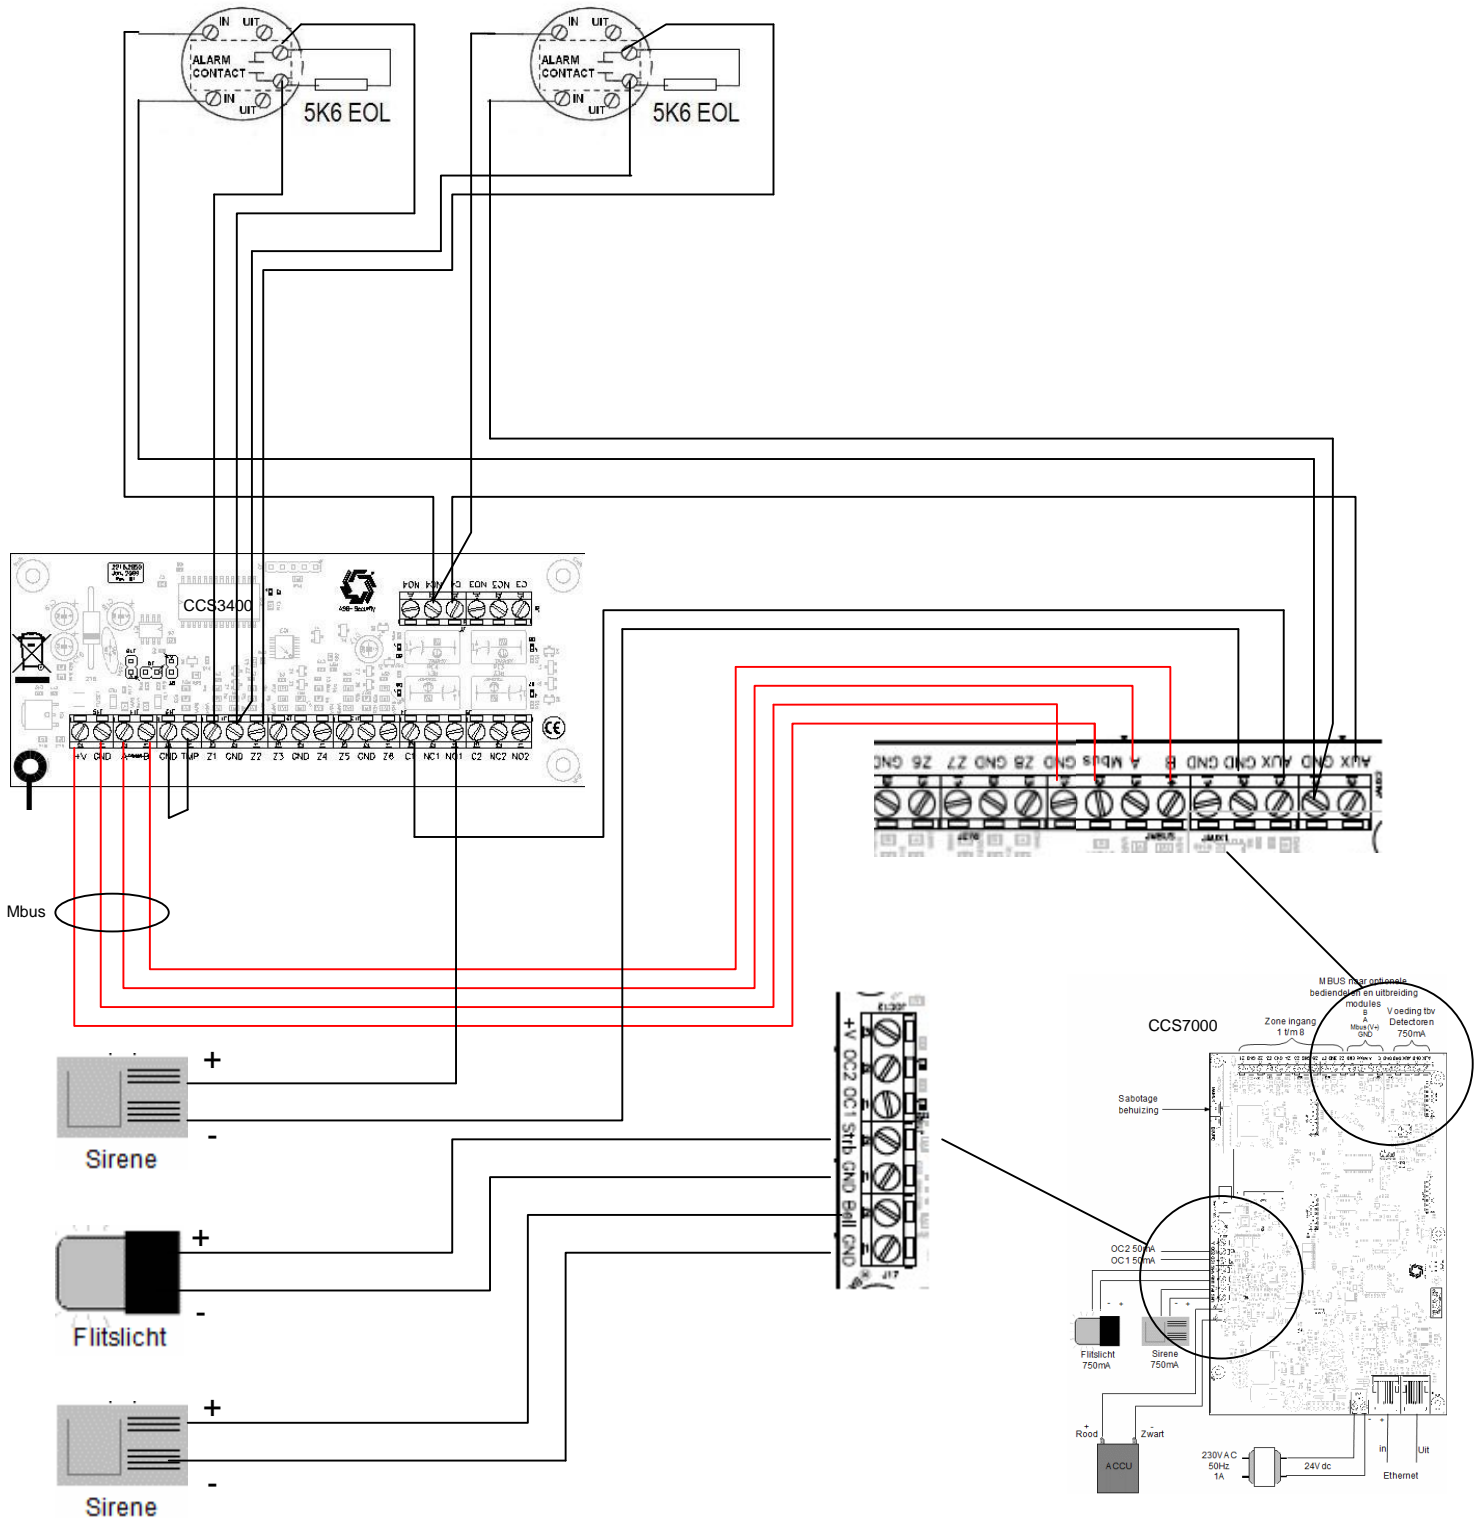

Uitgangen Relais1 van de CCS3400 moeten als functie "Sirene" worden geprogrammeerd. Uitgangen Relais4 van de CCS3400 moeten als functie "Reset Detector" worden geprogrammeerd. Programmeer een functietoets op het bediendeel als "Reset detector" om de melders te kunnen resetten na alarm. De ingangen voor de brandmelders programmeren als "Standaard Brand" met "5K6 EOL" configuratie.

LET OP : De CCS7000 kan maximaal 750mA leveren !